



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
 г. Благовещенск, ул. Пионерская, 47, тел. 8-(4162)-44-23-88, ugpramo@mail.ru
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ БЕЛОГОРСКУ,
БЕЛОГОРСКОМУ И РОМНЕНСКОМУ РАЙОНАМ
 г. Белогорск, ул. Скорикова, 7, ogpn04@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 23/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному учреждению Амурской области

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения»

Директору ГБУ Амурской области «Белогорский КЦСОН»

во исполнение распоряжений главного государственного инспектора г. Белогорска, Белогорского и Ромненского районов по пожарному надзору №23 от 13 марта 2019 года ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. « 19 » марта 2019 года, с 10 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. « 11 » апреля 2019 года, с 16 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. « 15 » апреля 2019 года проведена внеплановая выездная проверка по контролю (надзору) за выполнением ранее выданного предписания № 14/1/1 от 19.04.2018 г. по устранению требований пожарной безопасности на территории в зданиях и сооружениях и отдельных помещениях ГБУ Амурской области «Белогорский КЦСОН», расположенных по адресу: г. Белогорск, ул. 9 Мая, 177 «Б», ул. Зелёная, 1 «К», ул. Красноармейская, 31

(наименование объекта надзора и его адрес)

государственным инспектором г. Белогорска, Белогорского и Ромненского районов по пожарному надзору, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Белогорску, Белогорскому и Ромненскому районам, капитаном внутренней службы Мищенко Александром Викторовичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

совместно с Директором ГБУ Амурской области «Белогорский КЦСОН» Тарасенко Н.Л.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<i>Здание главного корпуса ГБУ АО «Белогорский КЦСОН»: г. Белогорск ул. 9 Мая, 177 «Б»</i>				
1.	В здании главного корпуса системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а также автоматической пожарной сигнализацией (АУПС) не обеспечивают состояние постоянной готовности, не соответствуют нормативным требованиям.	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, (Правила противопожарного режима в РФ п. 61)). Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 54).	15.03.2020 г.	

1	2	3	4	5
2.	<p>В здании главного корпуса соединительные линии СОУЭ не способны обеспечивать работоспособность, в условиях пожара, в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, кабельные линии АУПС не соответствуют нормативным требованиям, эксплуатируются не огнестойкие кабели, распространяющие горение с дымо- и газовыделением.</p>	<p>СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. (НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.9). Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 3.4). Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR) (СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности п.4.1).</p>	15.03.2020 г.	
3.	<p>В помещениях здания главного корпуса, расстояние от проводов систем пожарной автоматики до силовых, осветительных кабелей и приборов менее 0,5 м.</p>	<p>При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. (СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п.13.15.14.).</p>	15.03.2020 г.	
<p>Отделение социальной помощи семье и детям ГБУ АО «Белогорский КЦСОН»: г. Белогорск ул. Зеленая, 1 «К».</p>				
4.	<p>В зданиях Отделения социальной помощи семье и детям (административное здание, прачка, склад) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а также автоматической пожарной сигнализацией (АУПС) не обеспечивают состояние постоянной готовности, не соответствуют нормативным требованиям.</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, (ППР в РФ п. 61). Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 54).</p>	15.03.2020 г.	
5.	<p>В зданиях Отделения социальной помощи семье и детям (административное здание, прачка, склад) соединительные линии СОУЭ не способны обеспечивать работоспособность, в условиях пожара, в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, кабельные линии АУПС не соответствуют нормативным требованиям, эксплуатируются не огнестойкие кабели, распространяющие горение с дымо- и газовыделением.</p>	<p>СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. (НПБ 104-03 п. 3.9). Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (СП 3.13130.2009 п. 3.4). Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR) (СП 6.13130.2009 п.4.1).</p>	15.03.2020 г.	

1	2	3	4	5
6.	В зданиях Отделения социальной помощи семье и детям (административное здание, прачка), расстояние от проводов систем пожарной автоматики до силовых, осветительных кабелей и приборов менее 0,5 м.	При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. (СП 5.13130.2009 п.13.15.14.).	15.03.2020 г.	
<i>Специальный дом одиноких престарелых ул. Красноармейская, 31</i>				
7.	В здании специального дома одиноких престарелых (СДОП) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), а также автоматической пожарной сигнализацией (АУПС) не обеспечивают состояние постоянной готовности, не соответствуют нормативным требованиям.	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, (ППР в РФ п. 61). Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 54).	15.03.2020 г.	
8.	В здании СДОП приборы приемно-контрольные пожарные (ППКП) автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) находятся в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала, при этом отсутствует оборудование для обеспечения раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа (СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 13.14.5., НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования п. 12.48*).	15.03.2020 г.	
9.	В здании СДОП электроприемники АУПС и СОУЭ не обеспечивают питание в дежурном режиме, в течение 24 ч плюс 3 ч работы в тревожном режиме.	При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 3 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (СП 6.13130.2009 п.4.3).	15.03.2020 г.	

1	2	3	4	5
10.	В зданиях СДОП соединительные линии СОУЭ не способны обеспечивать работоспособность, в условиях пожара, в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, кабельные линии АУПС не соответствуют нормативным требованиям, эксплуатируются не огнестойкие кабели, распространяющие горение с дымо- и газовыделением.	СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. (НПБ 104-03 п. 3.9). Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (СП 3.13130.2009 п. 3.4). Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFRR) (СП 6.13130.2009 п.4.1).	15.03.2020 г.	
11.	В СДОП в коридорах на всех этажах, расстояние от проводов систем пожарной автоматики до силовых, осветительных кабелей и приборов менее 0,5 м.	При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. (СП 5.13130.2009 п.13.15.14.).	15.03.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Белогорска,
Белогорского и Ромненского районов по пожарному
надзору, капитан внутренней службы

(должность)

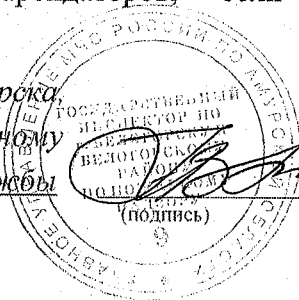

(подпись)

А.В. Мищенко
(инициалы и фамилия)

«15» 04 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБУ Амурской области «БКЦСОН»

(должность)

(подпись)

(подпись)

Тарасенко Наталья Леонидовна

(Ф.И.О.)

«15» 04 2019 г.